


Сеть 380В, 50Гц

О7А МАХ.  
относительно клемм "Общий"

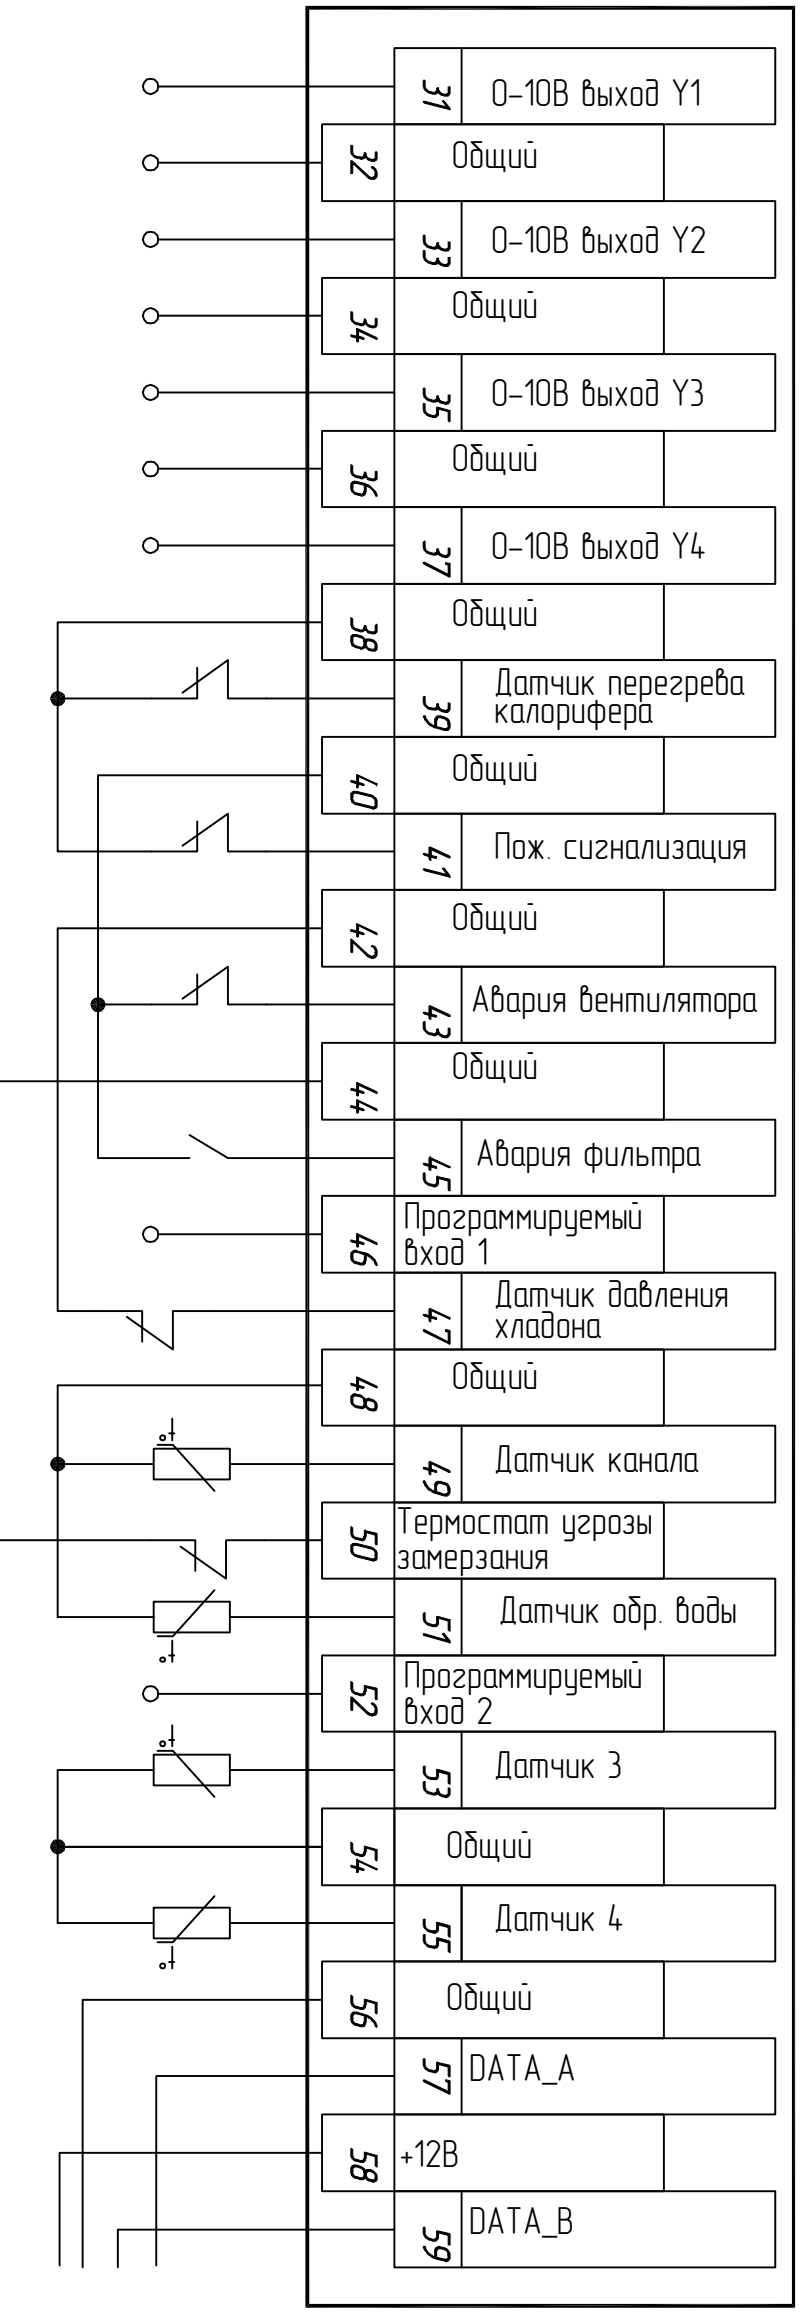

Пульт ДУ  
(опция)

Если входы защиты с нормально-замкнутыми "сухими" контактами не используются - НЕОБХОДИМО установить перемычки на соответствующие клеммы!

Изм.	Лист	# док.	Подп.	Дата

MASTERBOX ERR ЭД-Х/7,5 (трехфазный двигатель)  
Схема электрическая подключения

Лист