


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.

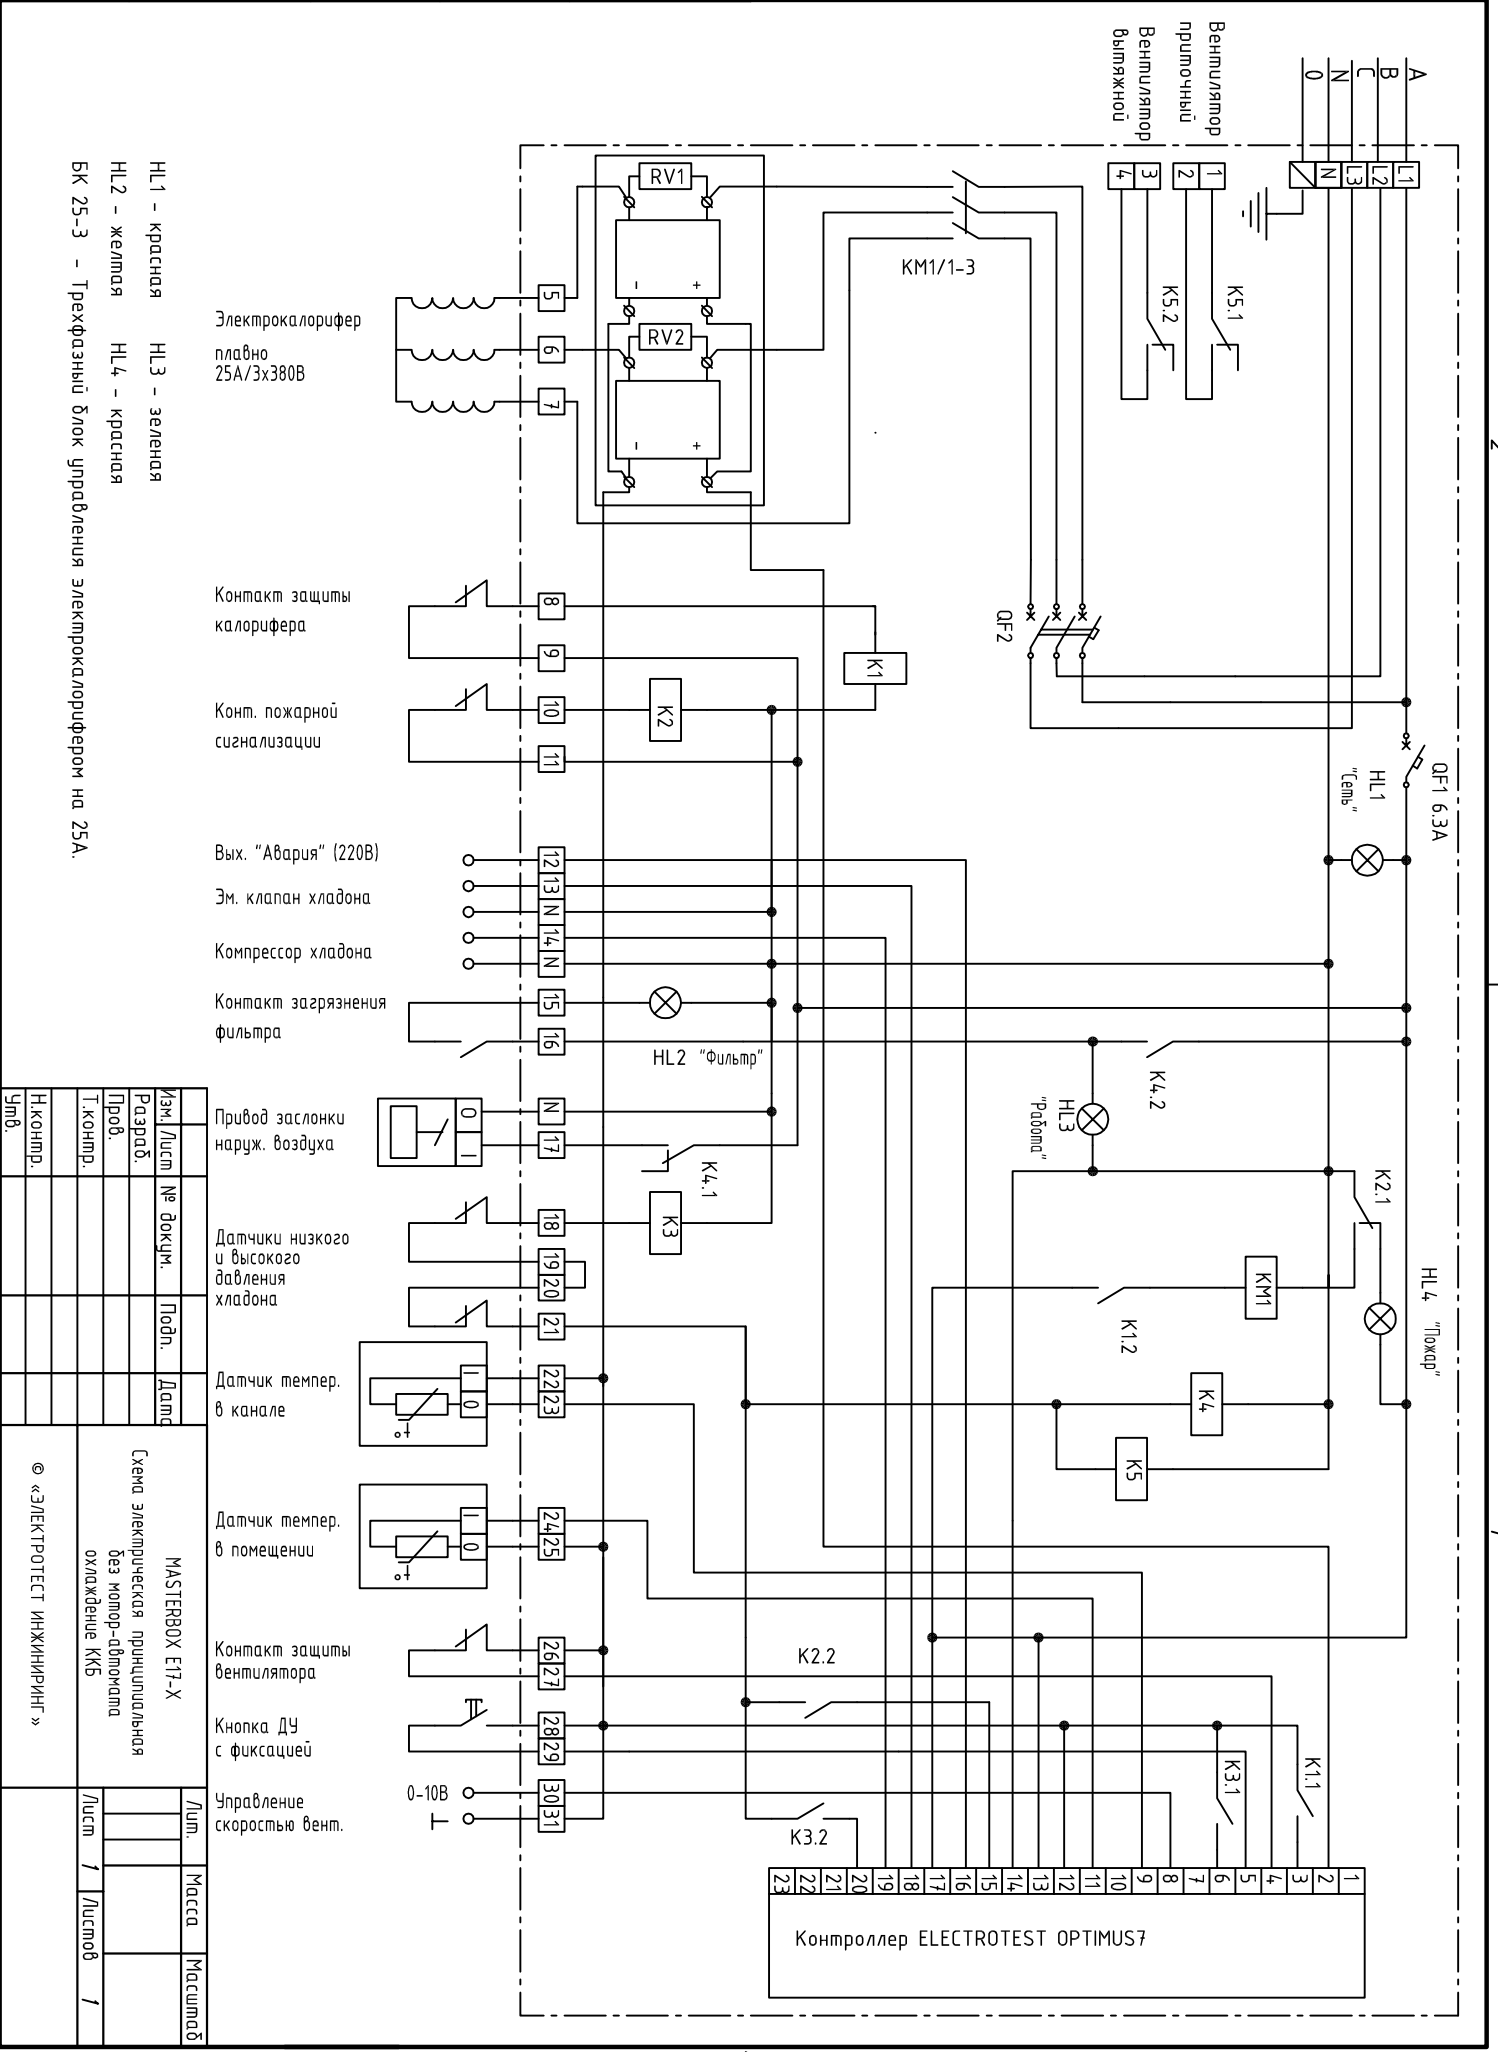

HL1 - красная
 HL2 - желтая
 HL3 - зеленая
 HL4 - красная
 BK 25-3 - Трехфазный блок управления электрокалорифером на 25А.

Электрокалорифер
 плавко
 25А/3х380В

Контакт защиты калорифера

Конт. пожарной сигнализации

Вых. "Авария" (220В)

Эм. клапан хладона

Компрессор хладона

Контакт загрязнения фильтра

Привод заслонки наруж. воздуха

Датчики низкого и высокого давления хладона

Датчик темпер. в канале

Датчик темпер. в помещении

Контакт защиты вентилятора

Кнопка ДУ с фиксацией

Управление скоростью вен-т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Контроллер ELECTROTEST OPTIMUS7																						

Изм./Лист	№ док-м.	Подп.	Дамп
Разраб.			
Проб.			
Т. контр.			
Н. контр.			
Члвб.			

МАСТЕРВОХ Е17-Х
 Схема электрическая принципиальная без мотор-автомата охлаждения КАС

Лист	Масса	Масштаб
1		
1		