






Сеть 400В, 50Гц, 3Р+N+РЕ




N
PE



Компьютер ELECTROTEST модель OPTIMUS 7-B

ОПТИВОХ W



Пульт
заслонки

Контроль
фильтра

Насос

Пульт
клапана


Термометр

Датчик
обр. воды

Примичный вентилятор
до 2,2 кВт, 3x400В

Датчик обдувания
холодно
или перемычка

Датчик
кислота

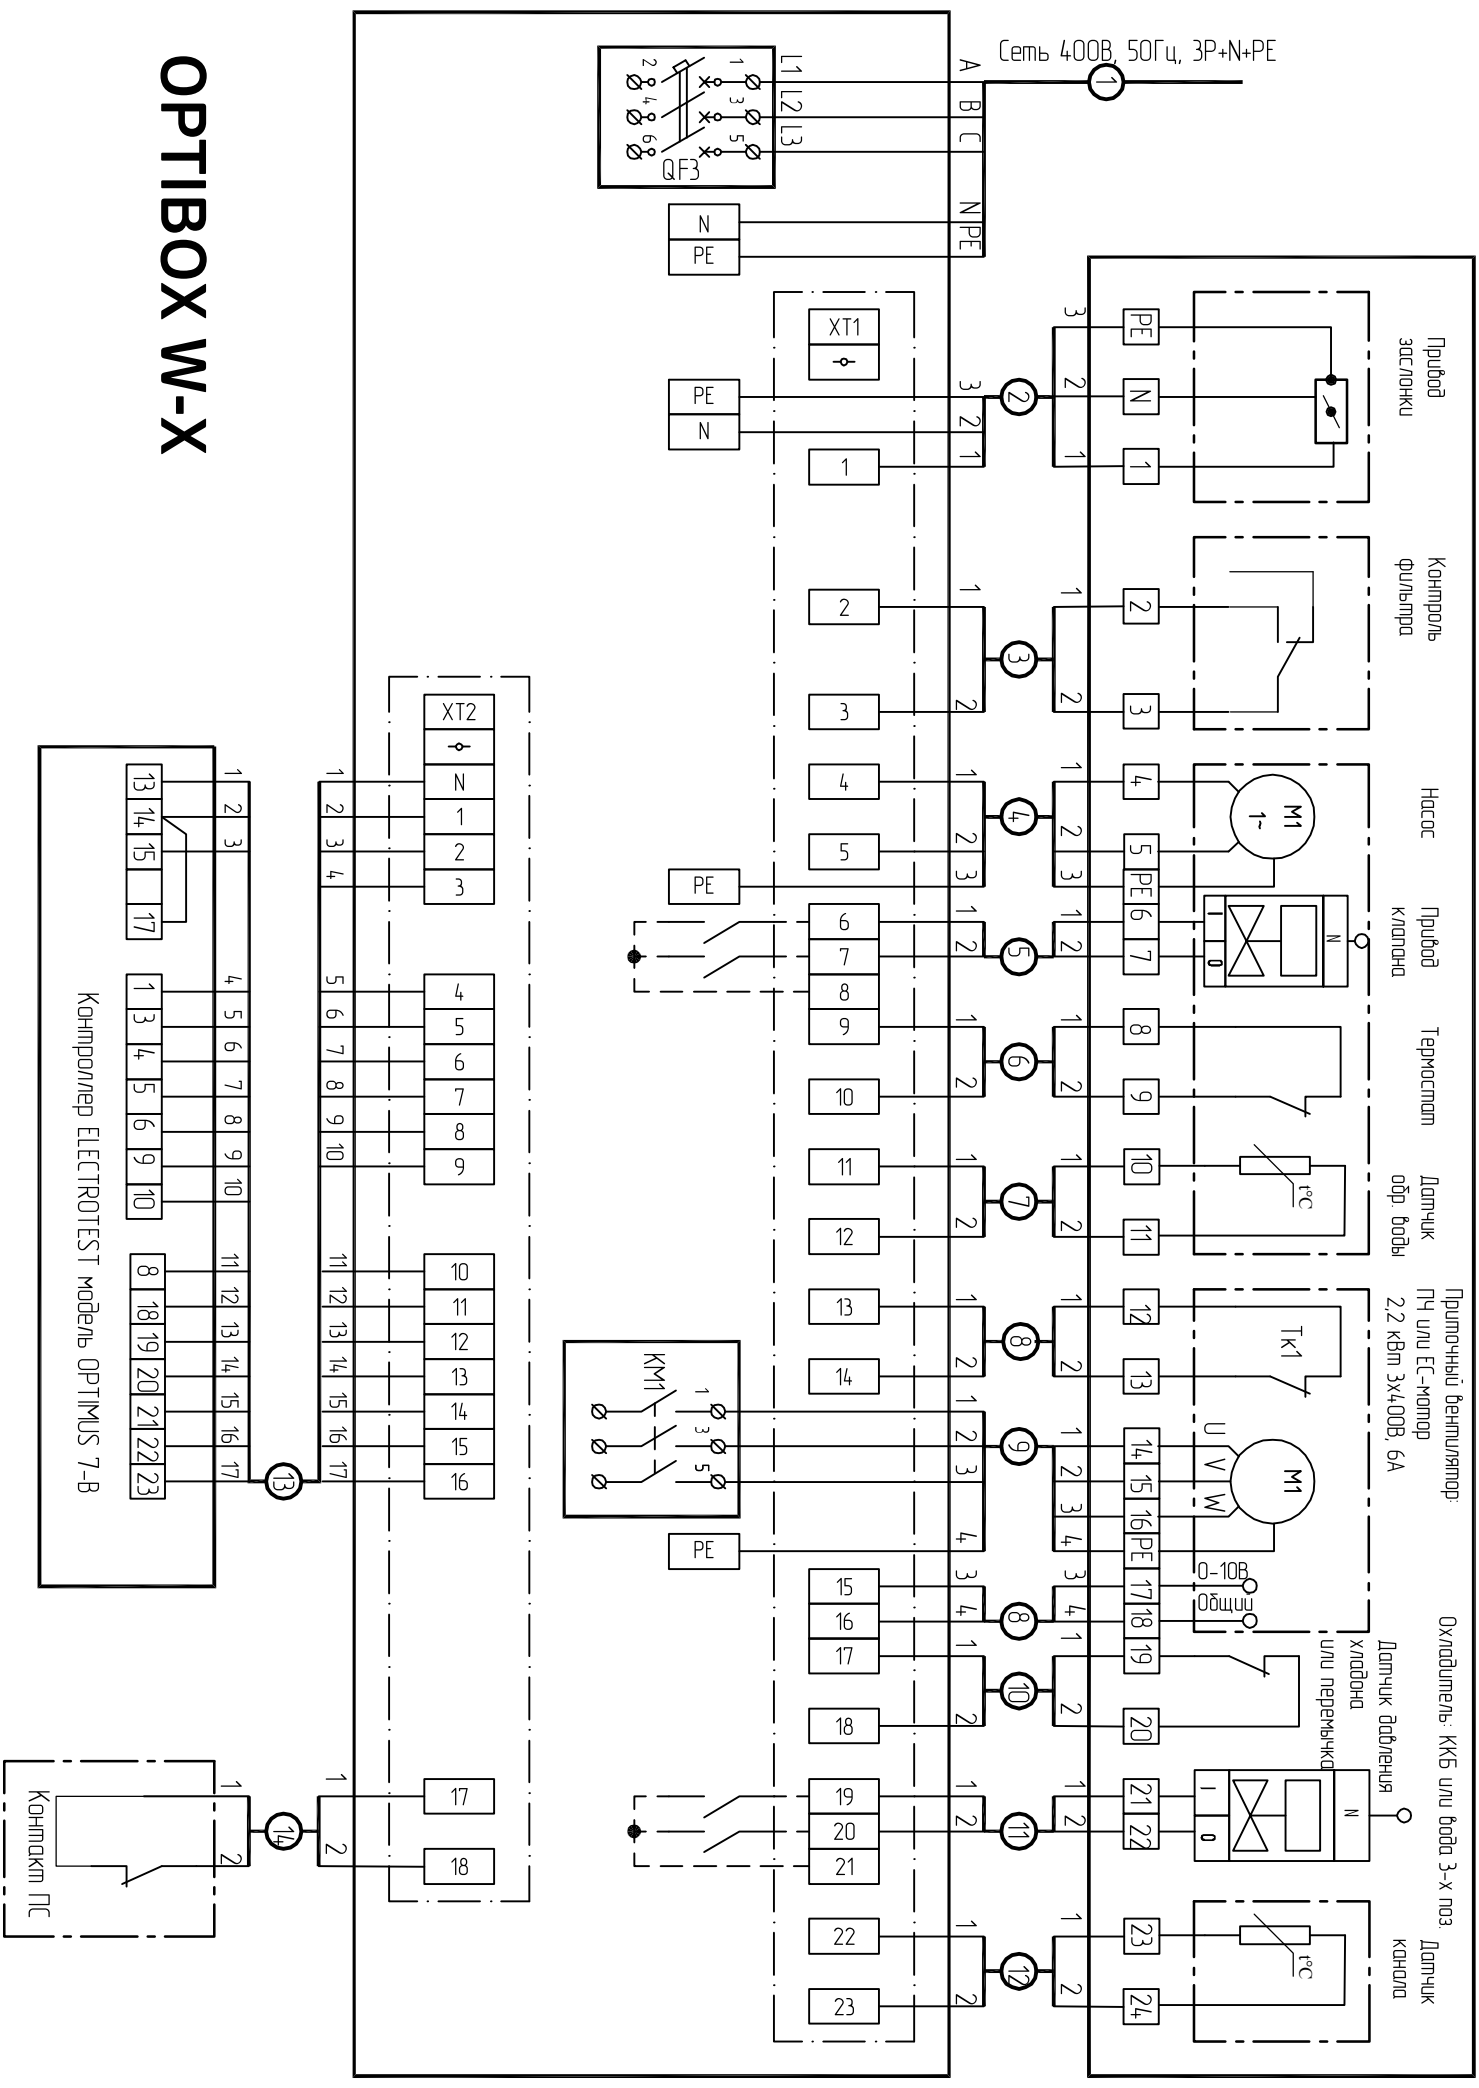

ОПТИВОХ W-X

Контроллер ELECTROTEST модель OPTIMUS 7-8

Примочный вентилятор:
ПЧ или ЕС-мотор
2,2 кВт 3x400В, 6А

Охладитель: ККБ или вода 3-х поз.
Датчик холода

Датчик забвения
Холода
или переключатель

Сеть 400В, 50Гц, 3Р+N+PE

